

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов СНТСН «Лебяжье»

Протокол №86 от 08.05.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ об электроснабжении СНТСН «Лебяжье»

Вводная часть.

Настоящее Положение является сводом правил по вопросам электроснабжения и обслуживания электросетевого хозяйства в СНТСН «Лебяжье» (далее СНТ).

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в т.ч. с поправками к нему №307-ФЗ от 31.07.20
- Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);
- Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1351 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей»;
- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.12.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
- Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 г. № 624 о внесении изменений в «Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;
- Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);
- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ);
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7;
- Устава СНТ.

Целями настоящего Положения являются:

Установление для всех членов СНТ единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также связанных с этим обязанностей Абонентов и Правления СНТ;

Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ и Абонентами, связанных с уплатой взносов за потребленную электроэнергию;

Учет и контроль потребленной электроэнергии, как в масштабах всего СНТ, так и каждым Абонентом персонально, своевременная оплата за потребленную электрическую энергию;

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения СНТ и Абонентов на его территории, а также поддержание электросетевого хозяйства СНТ в надлежащем состоянии.

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила присоединения/отсоединения/понижения мощности садоводов - членов СНТ, а также граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ и ведущих огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке (далее - Абоненты), к электрическим сетям СНТ, правила пользования Абонентами электроэнергией для собственных нужд, правила расчетов Абонентов за электроэнергию.

Настоящее Положение распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение здания Правления, скважинных насосов и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ и ее модернизацию.

Абонентами считаются две категории потребителей электроэнергии в СНТ:

- **члены СНТ;**

- **индивидуалы** – граждане, не являющиеся членами СНТ, ведущие огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, но имеющие участки в границах территорий СНТ;

1.2. Передача электроэнергии потребителю производится через технологическое присоединение энергопринимающих устройств Абонентов к электрическим сетям СНТ.

1.3. Снабжение СНТ электроэнергией осуществляется в соответствии со следующими документами по технологическому присоединению и договором энергоснабжения:

- Акт о технологическом присоединении к электрическим сетям №75518 ТП201 (250 кВт) от 15.09.2010;

- Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №349-0102-12/ТП от 24.12.2012 между СНТСН «Лебяжье» и ОАО «ОЭК», в т.ч. технические условия для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ТП5836 (299 кВт);

- Акт о выполнении технических условий АВ/21-005 от 01.02.2021 между СНТСН «Лебяжье» и ОАО «ОЭК»;

- Акт об осуществлении технологического присоединения №0007-02-21 от 01.02.2021 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 349-0102-12/ТП от 24.12.2012 между СНТСН «Лебяжье» и ОАО «ОЭК»;

- Акт №38/21 допуска прибора учета к эксплуатации от 15.02.21 между СНТСН «Лебяжье» и ОАО «ОЭК»;

- Договор электроснабжения со сбытовой компанией АО «Петербургская сбытовая компания» №47190000190351 от 01.06.2017г и доп. соглашение №1 к нему о повышении мощности от 01.02.2021;

1.4. **Разрешенная Абоненту мощность электроэнергии** из расчета на один участок вне зависимости от его размера устанавливается Правлением СНТ на основании Расчета электрических нагрузок ОАО «Росэнергопроект» по договору ЭН-09-14/46-РР от 26.09.2013г исходя из:

- выделенной на СНТ максимальной разрешенной мощности по договору о технологическом присоединении к электрическим сетям электросетевой компанией ОАО «ОЭК»;

- технических параметров трансформаторных подстанций ТП201, ТП5836;

- технических параметров (процент потерь) распределительных электрических сетей СНТ ВЛИ-0,4кВ;

- мощности электропринимающих приборов, обслуживающих общие потребности членов СНТ;

- нормативных коэффициентов: удельная электрическая мощность электроприемников и коэффициент одновременности (кол-во одновременно пользующихся максимальной мощностью электроэнергии на освещение, телерадиоприемники, холодильник и бытовые приборы летних садовых домиков на участках согласно СП31-11-2003);

и составляет, согласно представленному расчету, 4 кВт при однофазном подключении и 5 кВт*3 при трехфазном подключении на один участок.

При этом устанавливается при однофазном подключении:

- присоединенная мощность в размере 4 кВт — это разрешенная Абоненту мощность электроэнергии на один участок на основании расчета электрических нагрузок ОАО «Росэнергопроект» по договору ЭН-09-14/46-РР от 26.09.2013г.
- максимальная мощность в размере 5,5 кВт — это мощность, допустимая при использовании, ограниченная автоматическим выключателем (АВ) С25 А.

При этом устанавливается при трехфазном подключении:

- присоединенная мощность в размере 5*3 кВт — это разрешенная Абоненту мощность электроэнергии на один участок на основании расчета электрических нагрузок ОАО «Росэнергопроект» по договору ЭН-09-14/46-РР от 26.09.2013г.
- максимальная мощность в размере 5,5*3 кВт — это мощность, допустимая при использовании, ограниченная автоматическим выключателем (АВ) С25 А.

Для расчета удельной электрической мощности на потребителя применяются нормативные коэффициенты для летних домохозяйств (садовых домиков), соответствующие Уставному назначению нашего товарищества и не включающие в себя мощные электрические потребители, такие как электроплиты (требуется газовые плиты), основное электроотопление (требуется газовое или печное/каминное отопление), стационарный водонагреватель, электрические печи в банях (требуется дровяное отопление).

Использование нагревательных приборов возможно только в качестве дополнительного отопления!

Общая разрешенная мощность электроэнергии, выделенная ОАО «Ленэнерго» в пользу СНТ через электросетевую компанию ОАО «ОЭК» от ПС-158 «Победа», **составляет 549 кВт**, которая поступает от двух трансформаторных подстанций (далее ТП), находящихся в собственности ОАО «ОЭК» (см. таблицу 1), и распределяется между Абонентами - владельцами садовых участков (616 участков) и общими потребителями посредством сети воздушных линий электропередачи ВЛИ - 0,4кВ по 3-м фидерам:

1-й фидер обслуживает СНТ с 12-го по 9-ый проезд (питается от ТП201)

2-я фидер обслуживает СНТ с 8-го по 5-й проезд (питается от ТП5836)

3-я фидер обслуживает СНТ с 4-го по 1-й проезд (питается от ТП5836)

Такое разделение позволяет избежать перегрузки в периоды активного потребления садоводами электроэнергии, а также обеспечить их взаимозаменяемость (если выходит из строя один трансформатор, участки вручную возможно подключить на работающую ТП).

Таблица 1. Мощность ТП и граница разграничения ответственности

1	2	3	7	10	11	12
2	Присоединения к нижним контактам защитных аппаратов отходящих линий в РУ- 0,4 кВ ТП-201 в сторону Заявителя	ПС-158 ПОБЕДА	ТП 201 (Действующая с 2010г)	Присоединения к нижним контактам защитных аппаратов отходящих линий в РУ- 0,4 кВ ТП-201 в сторону Заявителя	ОАО "ОЭК"	250 кВт
3	Присоединения к нижним контактам защитных аппаратов отходящих линий в РУ- 0,4 кВ ТП-5836 в сторону Заявителя	ПС-158 ПОБЕДА	ТП 5836 (Построена в 2013г запущена в 2021г)	Присоединения к нижним контактам защитных аппаратов отходящих линий в РУ- 0,4 кВ ТП-5836 в сторону Заявителя	ОАО "ОЭК"	299 кВт

1.5. Вновь подключаемым Абонентам СНТ в настоящий момент **доступно только однофазное** подключение в соответствии с п.1.4. через однофазные электросчетчики.

На основании решения Общего собрания СНТ «Лебяжье» от 20.01.2013 в рамках программы повышения мощности Абонентам СНТ, включающей установку новой ТП мощностью 299кВт и получение разрешения на технологическое присоединение со стороны сетевых поставщиков ОАО «ОЭК» и ОАО «Ленэнерго», были подключены в период с 2013 по 2015г к трехфазной сети 134 участка (в соответствии с п.1.4. через трехфазные электросчетчики), оплатившие взнос за повышение мощности.

1.6. Владельцам двух и более участков, предоставляется право на подключение максимально разрешенной мощности из расчета, установленного в п. 1.4. на каждый участок по письменному заявлению Абонента.

1.7. Построенная за счет средств - членов СНТ **распределительная сеть энергопередающих устройств (далее Сети СНТ)** представляет собой **единый комплекс движимого и недвижимого имущества**, используемого для передачи и потребления электрической энергии, как индивидуальных участков садоводов, так и для коллективных потребностей СНТ (освещение проездов, электроснабжение помещения Правления, мусоросборника, хозяйственного блока, зимней будки насосной станции и скважинных насосов и пр. энергопотребляющих устройств) и состоящего из:

- линий электропередач ВЛИ-0,4 кВ, разводящих от ТП по улицам и проездам СНТ;
- индивидуальных приборов учета (электросчетчиков), установленных на опорах Сети СНТ в составе Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии (далее АСКУЭ);
- бетонных опор в кол-ве 212 шт. постройки периода 1990-2000х годов;

В период 2010-2013г. с целью сокращения электрических потерь за счет средств целевого сбора Абонентов СНТ в размере, установленном Общим собранием СНТ, на действующих опорах была проведена масштабная реконструкция линий электропередач ВЛИ-0,4кВ общего пользования с заменой старых алюминиевых проводов без изоляции на новые самонесущие изолированные провода СИП-2А 3х120/70/50/35+1х95/70/50+1х16 общей длиной 4,2 км на основании:

- рабочего проекта реконструкции воздушных линий электропередач ВЛИ-0,4кВ для СНТ «Лебяжье», разработанного ОАО «Росэнергопроект» №РЭП-028-0102-13/ПЭС ТОМ1 и ТОМ2, включающего в т.ч. трассу прохождения ВЛИ-0,4 кВт (План-схема) от 2013г, расчет потерь напряжения в питающей сети 2013г.;
- технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ реконструкции ВЛИ-0,4 кВ СНТ «Лебяжье» ООО «СфераСтройПроект» от 2015г., включающей в т.ч. Акт технической готовности электромонтажных работ ВЛИ-0,4кВ от 2015г.;
- технического отчета №33-01/2015 ОАО «ОЭК» о проведении приемосдаточных испытаний электроустановок 0,4кВ от 29.07.2015г, включающего в т.ч. Заключение о годности оборудования к эксплуатации.

Сети СНТ относятся к имуществу общего пользования, т.к. находятся на территории СНТ и предназначены для удовлетворения нужд членов СНТ в электроэнергии. Согласно п. 5 ст. 3 ФЗ РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества..." имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

1.8. Учет всей потреблённой электроэнергии СНТ осуществляется по договору №47190000190351 от 01.06.2017 между СНТ и ОАО «Петербургская сбытовая компания» на основании показаний 2-х Общих учетных счетчиков, находящихся на КТП-201 и КТП-5836, принадлежащих электросетевой компании ОАО «ОЭК» (см. таблицу 2).

Таблица 2. Общие приборы учета на ТП

Наименование точки учета (объект, фидер, место установки прибора учета)	Прибор учета			Примечание
	Марка, вид измерений	Номер	Тип (Модель), параметризация прибора	
Ру-0,4кВ в ТП 201	сч А Дневная	32315114	Меркурий 234 ART-03P 5(10) 3*230/400	Некоммерческие объединения граждан, 4.1.1.1 Садоводческие объединения, День
Ру-0,4кВ в ТП 201	сч А Ночная	32315114	Меркурий 234 ART-03P 5(10) 3*230/400	Некоммерческие объединения граждан, 4.1.1.1 Садоводческие объединения, Ночь
РУ-0,4 кВ ТП-5836	сч А Дневная	43392362	Меркурий 234 ART-03 PR 5(10) 3*230/400	Некоммерческие объединения граждан, 4.1.1.1 Садоводческие объединения, День
РУ-0,4 кВ ТП-5836	сч А Ночная	43392362	Меркурий 234 ART-03 PR 5(10) 3*230/400	Некоммерческие объединения граждан, 4.1.1.1 Садоводческие объединения, Ночь

1.9. Электроснабжение в СХТ регулируется настоящим Положением и Договором электроснабжения с Гарантирующим Поставщиком ОАО «ПСК» далее согласно п.1.8. настоящего положения, заключенного в интересах граждан, садовые участки которых находятся в границах территории Товарищества и присоединены опосредованно через электросети СХТ к сетям сетевой компании.

1.10. Учет и контроль потреблённой Абонентом электроэнергии в СХТ с 2015г в целях увеличения собираемости оплаты электроэнергии и ограничения ее несанкционированного потребления в обход приборов учета владельцами участков, решением Общего собрания СХТ «Лебяжье» от 08.02.2015 осуществляется с помощью индивидуальных приборов учета (электросчетчиков), установленных на опорах ВЛИ-0,4кВ вне индивидуальных домов садоводов в составе Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии (**АСКУЭ**), полноценным образом обеспечивающей дистанционный сбор и передачу всей необходимой информации каждым Абонентом персонально и Товариществом в целом.

Поставщиком и оператором системы **АСКУЭ** выступает АО "ЛЕНЭЛЕКТРО" ИНН 7810039295, на основании Договора поставки №30/04 от 27.04.2015 и Договора на оказание услуг по обслуживанию АСКУЭ №31/04 от 27.04.2015.

Облачная система автоматизированного сбора показаний **АСКУЭ** является инструментом для дистанционного учета всех видов энергоресурсов, состоящая из 460 однофазных и 134 трехфазных приборов учета с удаленным доступом к информации о потреблении, а также 3-м концентраторам (см. рис 1).

Рис. 1 Схема сбора данных системы АСКУЭ.



Система **АСКУЭ** позволяет Абоненту СХТ через удобный WEB-интерфейс и мобильное приложение на операционной системе Android:

- получать доступ в личный кабинет (ЛК) Абонента;
- получать показания приборов учета в режиме реального времени;

- анализировать и прогнозировать динамику потребления по оплате/мощности, строить график «профиль мощности» по годам/месяцам/дням;
- получать по итогам месяца показания потребления день/ночь как в табличном виде, так и в виде квитанции для оплаты.

Система АСКУЭ позволяет администратору СНТ через удобный WEB-интерфейс (ссылка на www.lenelectro.com):

- удаленно управлять нагрузкой и внутренним реле счетчика, вплоть до отключения потребления;
- анализировать общее потребление;
- сравнивать показания с Общим учетным счетчиком и рассчитывать потери;
- в режиме реального времени видеть мощность потребления электроэнергии любым Абонентом;
- выгружать собранную информацию в формате Excel/XML для архивирования.

Данные о начислениях за электроэнергию из файла в формате MS Excel системы АСКУЭ подгружаются в специальную программу - обработку для дальнейшей загрузки в 1С.

1.11. Ограничение, отключение и последующее включение Абоненту электрической мощности, установленные данным Положением, осуществляется с помощью АСКУЭ дистанционно, либо физически.

1.12. Подача электроэнергии в СНТ и Абонентам осуществляется круглосуточно.

1.13. Использование электроэнергии Абонентом без установленного индивидуального прибора (электросчетчика) с системой АСКУЭ не допускается.

1.14. Абонент вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления в объемах, установленных настоящим Положением.

1.15. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электросети СНТ возлагается на Председателя товарищества, электрика/уполномоченное лицо обслуживающей организации.

1.16. Реконструкция, ремонт и содержание имущества общего пользования - Сетей СНТ, оплата электроэнергии общего пользования, а также возмещение потерь электроэнергии, возникающих в Сетях СНТ, производится за счет внесения Абонентами ежегодных членских взносов на содержание сетей СНТ согласно утверждаемой на Общем собрании приходно-расходной Смете.

1.17. Надежность электроснабжения абонентов до линии разграничения с Абонентом обеспечивается электроснабжающей организацией и должна соответствовать показателям качества, подаваемой энергии (напряжение – частота) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.


1.18. Правление СНТ и электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации не несут ответственности за убытки Абонента, связанные с подачей электрической энергии ненадлежащего качества, как по вине энергоснабжающей организации, так и по вине самого Абонента, а также в случае введения режима ограничения потребления электроэнергии Абоненту в соответствии с п.6.

1.19. **Линией разграничения** балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом **являются выходные (нижние) зажимы прибора учета, расположенного в узле учета на опоре**, к которым подводится отводной провод к энергоприемникам Абонента (см. рис.2). Счетчик Абонента должен быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре Сети СНТ в месте, максимально приближенном к границе участка, в котором имеется техническая возможность его установки в закрывающемся пластмассовом боксе.

1.20. Соглашение на пользование электрической энергией Абонента, ввиду отсутствия прямого договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией (ОАО «ПСК»), считается заключенным с момента фактического присоединения Абонента к Сетям СНТ и началом оплаты за потребленную электроэнергию по тарифам, установленным энергоснабжающей организацией. Для Абонентов, подключаемых с 2022г., подписываются Акты согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к данному Порядку.

Рис 2. Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в присоединяющей сети Абонента и технические условия подключения

Однолинейная схема электроснабжения участка:

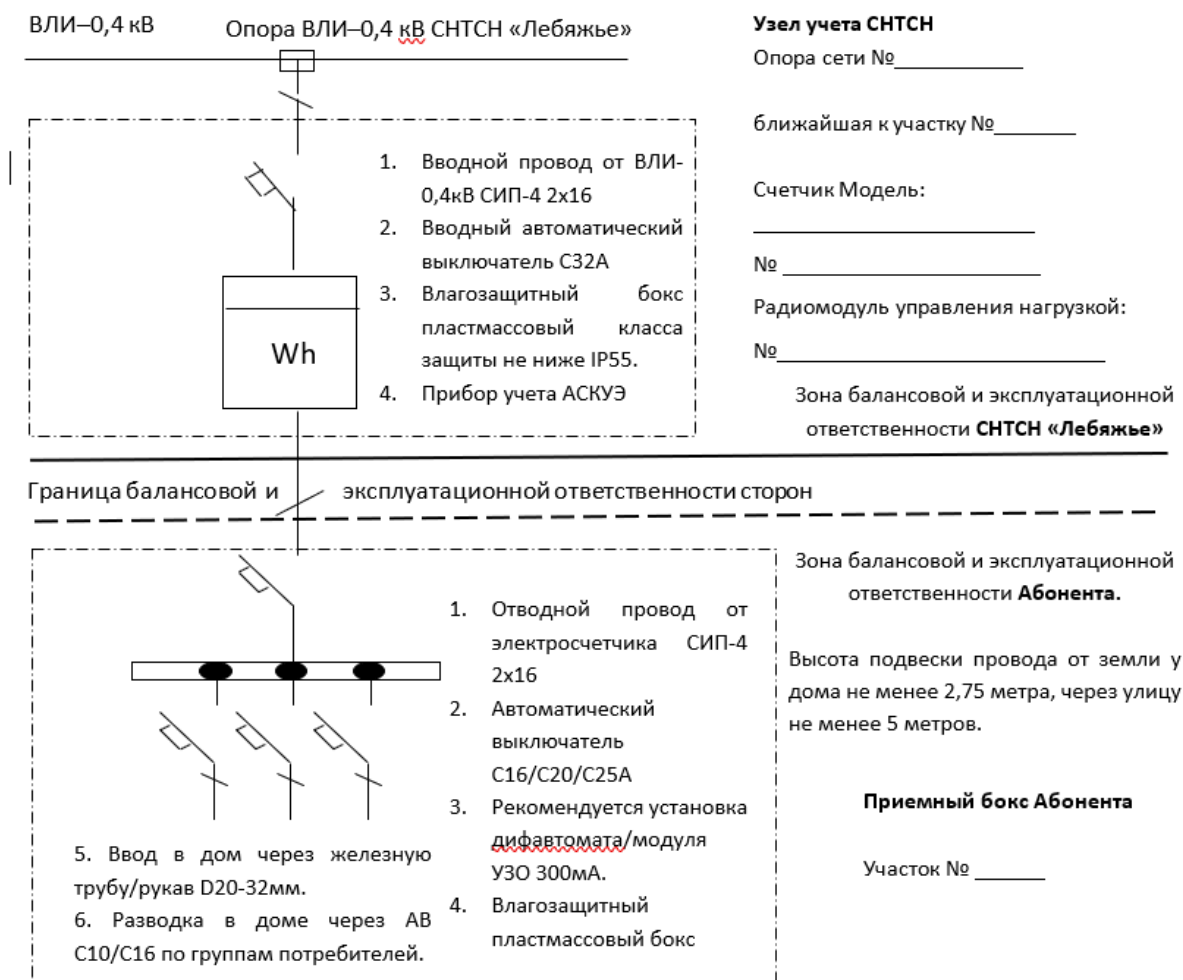

2. Технические требования к присоединяющей сети Абонента

2.1. Для электроснабжения Абонентов используется однофазное/трехфазное подключение.

2.2. Ответвление от Сетей СHT и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ изд. 7) и проекту реконструкции Сетей СHT.

2.3. К **присоединяющей сети Абонента** относятся:

2.3.1. Зажимы (проколы) ответвления, выполненного проводом СИП-4 2х16 для однофазного и СИП-4 4х16 для трехфазного подключения, сечением не менее 16 мм² без разрывов, скруток и прочих повреждений) от Сетей СHT (ВЛИ-0,4 кВ) к узлу учета с электросчетчиком, расположенному на опоре Сетей СHT.

2.3.2. Узел учета, состоящий из пластмассового влагозащитного бокса класса защиты не ниже IP55 с возможностью опломбирования со стороны СHT, вводного автоматического выключателя (АВ) номиналом до 32 А в однополюсном или 3-полюсном исполнении, индивидуального прибора учета (электросчетчика) класса точности не выше 1.0, опломбированного заводом изготовителем, с наличием клеммной крышки для опломбирования со стороны СHT, оборудованного радиомодулем (РМ) для работы в системе АСКУЭ с крепежом на DIN рейку для работы в однофазной или трехфазной сетях соответственно.

2.3.3. Отводной провод от узла учета с одобренными устройствами подвески для провода СИП к опоре и фасаду дома, выполненного проводом СИП-4 2х16 для однофазного и СИП-4 4х16 для трехфазного подключения, сечением не менее 16 мм² без разрывов, скруток и прочих повреждений к энергоприемникам Абонента на строении.

Для имеющихся подключений допускается использование медного кабеля в изоляции сечением не менее 10 мм², либо алюминиевого провода в изоляции сечением не менее 16 мм² без разрывов, скруток и прочих повреждений.

2.3.4. Приемный электрощит/бокс с вводным автоматическим выключателем (АВ) номиналом 16-25А, (ПУЭ рекомендует установку вводного дифавтомата/АВ с УЗО номиналом 16-25А с током утечки 300 мА в однополюсном и 3-полюсном исполнении для работы в однофазной или трехфазной сетях соответственно.

Ввод в дом через железную трубу/рукав D20-32мм, разводка в доме через АВ С10/С16 по группам потребителей с учетом мощности потребителей и условий эксплуатации.

2.3.5. Составляющие присоединяющей сети Абонента согласно п.2.3. настоящего Положения:

- п.2.3.1 и 2.3.2 устанавливаются за счет средств на содержание и обслуживание Сетей СНТ, включенных в ежегодную смету, и являются общим имуществом СНТ;
- п.2.3.3 и 2.3.4 устанавливаются за счет средств Абонента и являются его собственностью;

2.4. Электричество проводится к Абоненту путем подвешивания на высоте – над землей. Подземное кабельное подключение не допускается. Высота подвески провода от земли у дома не менее 2,75 метра, через улицу не менее 5 метров.

2.5. Счетчик Абонента должен соответствовать требованиям Оператора системы АСКУЭ и приобретается у производителя централизованно СНТ.

2.6. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

2.7. Правление СНТ вправе определять и другие требования к **присоединяющей сети** Абонента, связанные с конкретными условиями и особенностями сети Абонента.

3. Условия и порядок подключения Абонента к Сетям СНТ.

3.1. Присоединение Абонента к Сетям СНТ производится только при отсутствии задолженности по членским и целевым взносам.

3.2. Подключение Абонента к Сети СНТ производится одновременно с подключением к действующей в СНТ системе АСКУЭ.

3.3. Для присоединения к Сетям СНТ Абонент подает заявление в Правление СНТ.

3.4. Правление СНТ не позднее 30-ти календарных дней с момента подачи заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение. В случае положительного решения Председатель товарищества выдает заявителю Технические условия, указанные в Протоколе осмотра узла учета Абонента к Сетям СНТ (Приложение 3).

3.5. После выполнения Абонентом необходимых монтажных работ, относящихся к его балансовой и эксплуатационной ответственности согласно п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 настоящего Положения, для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положения и полученными Техническими условиями, электрик СНТ/уполномоченное лицо обслуживающей организации осуществляет проверку на соответствие указанным выше условиям.

3.6. После подтверждения электриком СНТ/уполномоченным лицом обслуживающей организации выполнения технических условий присоединения согласно п. 3.5., он устанавливает на опору узел учета, относящийся к балансовой и эксплуатационной ответственности СНТ согласно п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 настоящего Положения с подписанием Протокола осмотра узла учета (ТУ) (Приложение 3) и Акта осмотра узла учета Абонента (Приложение 2) .

3.7. Непосредственное присоединение отводного провода Абонента к нижним выводным клеммам прибора учета, находящегося в узле учета на опоре Сетей СНТ, осуществляется только электриком СНТ/уполномоченным лицом обслуживающей организации с составлением Акта о технологическом присоединении Абонента (Приложение 1), и Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом (Приложение 5) , опечатыванием прибора учета и узла учета, в котором он установлен.

3.8. Счетчик признается установленным (для Абонентов, подключаемых/переподключаемых с 2022г.) только после опломбирования самого счетчика (клеммной крышкой) и узла учета, в котором он установлен электриком СНТ/уполномоченным лицом обслуживающей организации.

3.9. Все Акты передаются и хранятся в Правлении СНТ. Информация о новом подключении/переподключении направляется оператору системы АСКУЭ.

3.10. Присоединение Абонента к Сетям СНТ самостоятельно либо сторонними лицами не допускается.

3.11. Присоединение Абонента к Сети СНТ без индивидуального прибора учета не допускается.

4. Права и обязанности Абонента

4.1. Абонент обязан:

4.1.1. **Оплачивать электроэнергию**, потребленную на собственные нужды, в соответствии с показаниями системы АСКУЭ СНТ, ввиду отсутствия прямого договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.

4.1.2. **Оплачивать потери в энергосети СНТ** и электроэнергию, потребленную при использовании объектов инфраструктуры СНТ, путем внесения ежегодных членских взносов на содержание сетей СНТ.

4.1.3. Использовать электроэнергию исключительно в бытовых целях в необходимом количестве в пределах разрешенной мощности.

4.1.4. Соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке.

4.1.5. Предоставлять электрику СНТ/уполномоченному лицу обслуживающей организации, членам Правления беспрепятственный доступ к проверке схем подключения приборов, агрегатов внутридомовой электросети с целью проверки на соответствие ПУЭ.

4.1.6. Производить сверку расчетов за потребленную электроэнергию, используя данные из системы АСКУЭ СНТ, на постоянной основе.

4.1.7. Бережно относиться к общественному электрическому оборудованию СНТ, сообщать о любых обнаруженных неисправностях в присоединяющей сети Абонента общего и индивидуального электрооборудования в Правление СНТ.

4.1.8. Нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства.

4.1.9. Полностью возмещать убытки общему имуществу СНТ, а также и его Абонентам, возникшие по вине самого Абонента.

4.1.10. Поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.1.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети Абонента.

4.1.12. Незамедлительно в письменной форме сообщать в Правление СНТ о замеченных неисправностях в работе счетчика в системе АСКУЭ, разрушении бокса и его пломб.

4.1.13. Замена старого электросчётчика на новый производится по заявлению Абонента на основании решения Правления СНТ с составлением акта и указанием показаний обоих счетчиков за счет средств, предусмотренных на содержание Сетей СНТ.

4.1.14. Своевременно и за свой счет производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся вдоль проездов в зоне Сетей СНТ, примыкающих к участку Абонента.

4.1.15. Полностью возмещать причиненный Абонентом ущерб объектам электросетевого хозяйства СНТ в результате его действий, в том числе вызванного падением с территории земельного участка Абонента деревьев, повлекших аварию Сети СНТ (обрыв линии), а также неквалифицированным вмешательством в схему узла учета.

4.1.16. Абонент вправе обжаловать действия и решения Правления СНТ, нарушающие права Абонента, на общем собрании или в суде.

4.2. Абоненту запрещается:

4.2.1. Превышать установленный Абоненту лимит потребляемой мощности.

4.2.2. Самовольно подключаться к Сетям СНТ.

4.2.3. Увеличивать разрешенное значение токов защитных устройств - автоматических выключателей (АВ) **присоединяемой сети**, как в узле учета на опоре, так и в приемном боксе индивидуальной постройки на участке.

4.2.4. Заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков.

4.2.5. Иметь на своих участках и вблизи их границ естественные, искусственные насаждения (деревья) под Сетью СНТ вдоль проездов и около линий ввода электричества в индивидуальные постройки, которые могли бы соприкасаться с этими линиями электропередач, либо привести к выходу их из строя в результате своего падения. Расстояние между верхушками таких насаждений и линиями электропередач ВЛИ-0,4кВ (и линиями ввода электричества в индивидуальные постройки) должно быть не менее 1 (одного) метра.

4.2.6. Подключать к своим сетям других Абонентов.

5. Права и обязанности Правления СНТ

5.1. Правление СНТ обязано:

5.1.1. Обеспечить оплату за потребленную электроэнергию энергоснабжающей организации по показаниям Общего учетного счетчика согласно п.1.8. настоящего Положения за счет внесенных Абонентами платежей на расчетный счет СНТ, предусмотренных настоящим Положением в установленные сроки.

5.1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию Сетей СНТ от ТП до линии разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентами в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ).

5.1.3. Выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его заявления.

5.1.4. Осуществить присоединение Абонента к сети СНТ при условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями.

5.1.5. Ежегодно определять потери СНТ, связанные с использованием Абонентами электроэнергии при передаче электроэнергии в Сетях СНТ.

5.1.6. Обеспечить освещение улиц и проездов СНТ, и пр. коллективного имущества и строений, находящихся на территории ЗОП.

5.1.7. Обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от Абонентов в безналичном виде.

5.1.8. Обеспечить хранение заявлений Абонентов, актов и других документов.

5.2. Правление СНТ вправе:

5.2.1. Осуществлять проверку присоединяющей сети у Абонентов, в т.ч. индивидуальных приборов учета и вводных автоматических выключателей в узлах учета на опорах СНТ, вводных автоматических выключателей на вводе в индивидуальное строение, токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническим условиям на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления.

5.2.2. Осуществлять текущий контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям индивидуальных приборов учета в онлайн режиме, используя систему АСКУЭ, проверять техническое состояние приборов учета, наличие и целостность пломб на них и узлах учета.

5.2.3. Временно прекращать подачу электроэнергии Абоненту (Абонентам) для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на ТП и Сети СНТ.

5.2.4. Вводить режим полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии Абоненту СНТ в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения.

6. Введение режима полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии Абоненту

6.1. Правление СНТ вправе принять решение об ограничении мощности Абонента от Сети СНТ в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электроэнергии:

6.1.1. Неисполнение или ненадлежащее (частичное) исполнение обязательств по оплате электрической энергии Абонентом более двух месяцев подряд **в сроки, указанные в п.7.6.1;**

6.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электрохозяйства СНТ, **в сроки, указанные в п.7.6.2.**

Порядок частичного ограничения потребления Абонента в случаях, предусмотренных п. 6.1. следующий:

6.1.3. В случае наличия задолженностей Абонента по оплате предусмотренных в СНТ платежей согласно п.6.1.1., 6.1.2. и 6.9. Абоненту по решению Правления направляется уведомление о «введении режима ограничения потребления электрической энергии».

6.1.4. Уведомление, содержащее информацию о наличии задолженности и требование ее погашения, направляется за 20 дней до планируемой даты частичного (от 50 до 500 Вт) ограничения мощности.

По истечении указанного срока, в случае непогашения задолженности, Правление не позднее 3-х дней дает поручение:

- оператору АСКУЭ об ограничении энергетической мощности Абоненту при наличии радиомодуля управления нагрузкой (РМУН), дистанционно или
- электрику/уполномоченному лицу обслуживающей организации в присутствии членов Правления понизить мощность Абоненту с составлением Акта об ограничении, физически.

6.2. Правление СНТ вправе принять решение об ограничении мощности Абонента от Сети СНТ в случае:

6.2.1. Недопущения электрику/уполномоченному лицу обслуживающей организации в присутствии членов Правления СНТ к проверке и осмотру электросетевого хозяйства Абонента на предмет соответствия ПУЭ, правилам данного Положения и других нормативных документов.

6.2.2. Ненадлежащего использования Абонентом электроэнергии и ненадлежащего содержания присоединяемой сети:

- несоответствия ответвления от Сетей СНТ к Абоненту техническим требованиям, предусмотренным настоящим Положением и определенным Техническими Условиями;
- отсутствия или повреждения пломб индивидуального счетчика/узла учета Абонента;
- подключения бытового оборудования, мощность которого превышает предел, установленный Абоненту;
- не удаления под линией ВЛИ-0,4кВт по проездам и улицам примыкающих к границам участка Абонента растительности, упавших деревьев, находящихся на участке Абонента или в зоне Сети СНТ.

6.2.3. При выявлении указанных в п.6.2.1 и 6.2.2 фактов Правление СНТ направляет предписание Абоненту с требованием в течение 30 (тридцати) календарных дней устранить выявленные нарушения.

6.2.4. В случае если нарушения не устранены, на заседании Правления принимается решение об ограничении электрической мощности Абонента.

Решение об ограничении электрической мощности Абонента направляется за 20 дней до планируемой даты частичного (от 50 до 500 Вт) ограничения мощности.

По истечении указанного срока, в случае не устранения нарушений, Правление не позднее 3-х дней дает поручение:

- оператору АСКУЭ об ограничении энергетической мощности Абоненту при наличии радиомодуля управления нагрузкой (РМУН), дистанционно или
- электрику/уполномоченному лицу обслуживающей организации в присутствии членов Правления понизить мощность Абоненту с составлением Акта об ограничении, физически.

6.3. Правление СНТ вправе принять решение об отключении Абонента от Сети СНТ в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением:

- выявление факта несанкционированного присоединения Абонента к Сети СНТ;
- выявление факта присоединения Абонента к Сети СНТ без персонального счетчика (хищение);
- нарушение схемы подключения индивидуального счетчика Абонента, в т.ч. обнаружение неучтенного потребления собственником участка электроэнергии путем изменения схемы

включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.;

- аварийное состояние ответвления от Сети СНТ к Абоненту и/или внутренней сети Абонента;
- обнаружение угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;
- нарушение ранее введенного режима ограничения потребления.

6.3.1. При выявлении указанных в п.6.3. фактов электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации незамедлительно информирует членов Правления, которые дают поручение:

- оператору АСКУЭ об отключении энергетической мощности Абоненту при наличии радиомодуля управления нагрузкой (РМУН), дистанционно или
- электрику/уполномоченному лицу обслуживающей организации в присутствии членов Правления отключения мощности Абоненту с составлением Акта об ограничении с указанием причин, с последующим привлечением виновного к административной ответственности и **перерасчетом расхода энергии и ее оплаты согласно п.7.8.**

6.4. Абонент может получить уведомление одним из доступных способов единожды:

- по телефону устно, СМС сообщением, в мессенджере WhatsApp, посредством публикации на официальном сайте СНТ, по электронной почте, в личном кабинете АСКУЭ, на доске объявлений СНТ.

6.5. Неполучение Абонентом уведомлений, предусмотренных в п.6.4, не освобождает последнего от ограничения/отключения электроэнергии, поскольку обязанность оплаты потребленной электроэнергии в полном объеме закреплена данным Положением.

6.6. Акт об ограничении Абонента составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в Правлении СНТ.

6.7. Восстановление подачи услуги электроснабжения производится в течение 5 рабочих дней после полной ликвидации задолженностей по оплате потребленной Абонентом электроэнергии, оплаты пени и оплаты работ по ограничению/отключению электроснабжения.

6.8. Правление СНТ вправе принять решение об отключении Абонента от Сети СНТ по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора, а также сетевой компании ОАО «ОЭК» и ОАО «ПСК»:

- при возникновении (угрозы возникновения) аварийных энергетических режимов;
- при необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства СНТ и сетевой организации.

6.9. В случае аварии на Сетях СНТ, возникшей в результате ненадлежащего исполнения Абонентом настоящего Положения и Устава СНТ:

- не удаление под линией ВЛИ-0,4кВт по проездам и улицам примыкающих к границам участка Абонента растительности, упавших деревьев, находящихся на участке Абонента или в зоне Сети СНТ;
- повреждение Сети СНТ строительной и иной техникой;
- самовольное подключение к Сети СНТ и других действий (бездействий) Абонента, послуживших причиной аварии;

абонент обязан устранить аварию за свой счет, либо оплатить расходы, связанные с ликвидацией аварии в 10-дневный срок.

6.10. Правление СНТ вправе принять решение об отключении Абонента от Сети СНТ по письменному заявлению Абонента.

7. Порядок расчетов за электроэнергию

7.1. Электроснабжение в СНТ регулируется настоящим Положением и Договором электроснабжения с Гарантирующим Поставщиком ОАО «ПСК» согласно п.1.8. настоящего положения, заключенного в интересах граждан, садовые участки которых находятся в границах территории Товарищества и присоединены опосредованно через электросети СНТ к сетям сетевой компании.

7.2. Объем всей потребленной СНТ электроэнергии определяется по показаниям Общего учетного электросчетчика, который принадлежит сетевой компании (см. п.1.8). На период действия Договора с гарантирующим поставщиком плата за электроэнергию является отдельным видом платежа и производится СНТ по общему расчетному счетчику, включая оплату всей электроэнергии с потерями, потребленную объектами СНТ и Абонентами (членами и не членами СНТ).

7.3. Объем потребленной электроэнергии Абонентами, включая освещение и прочие хозяйственные нужды, определяется индивидуально с помощью установленной системы АСКУЭ на ежемесячной основе согласно п.1.10 настоящего Положения.

7.4. Объем потребления всей электроэнергии общего пользования СНТ, а также размер потерь электроэнергии, возникающих в Сетях СНТ при доставке ее Абонентам, определяют как разницу между п. 7.2. и 7.3.

7.5. Вся потребленная электроэнергия общего пользования СНТ согласно п. 7.4. делится между всеми Абонентами поровну вместе с затратами на содержание Сети СНТ и включается в расходную часть Сметы на текущий год.

7.6. Для осуществления расчетов Абоненты:

7.6.1. Оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды, в соответствии с показаниями системы АСКУЭ СНТ, ввиду отсутствия прямого договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.

Расчетным периодом для Абонентов является календарный месяц. Абоненты получают показания со своих приборов учета из системы АСКУЭ 4-го числа месяца, следующего за расчетным, и возмещают безналичным путем на расчетный счет СНТ оплату потребленной на участке электроэнергии ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным в соответствии с условиями электроснабжающей организации АО «ПСК».

7.6.2. Оплачивают потери в энергосети СНТ и электроэнергию, потребленную при использовании объектов инфраструктуры СНТ в соответствии с п. 7.4 настоящего Положения, путем внесения ежегодных членских взносов на содержание сетей СНТ согласно утверждаемой на Общем собрании приходно-расходной Смете в сроки, установленные п.7.4.3 Устава СНТ (первая половина от установленного взноса в сроки не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия сметы общим собранием, и вторая половина - до 31 августа текущего года).

7.7. Расчет СНТ с энергоснабжающей организацией ОАО «ПСК» за электроэнергию, потребленную СНТ в целом, осуществляет на ежемесячной основе в соответствии с п.7.2 настоящего Положения, за счет полученных от Абонентов платежей, предусмотренных настоящим Положением и Уставом СНТ, принятыми общим собранием СНТ, в соответствии с условиями электроснабжающей организации ОАО «ПСК».

7.8. В случае обнаружения неучтенного потребления Абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.), ответственными лицами (представителями, уполномоченными Правлением СНТ), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты.

Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за весь период безучетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение.

7.9. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по месту жительства, в СНТ не действуют.

7.10. Для определения сумм платежей Абонента за потребленную электроэнергию используется тариф ОАО «ПСК», устанавливаемый для СНТ Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области www.tarif.lenobl.ru, вносимый оператором АСКУЭ в систему.

7.11. Пени за просрочку оплаты потребленной Абонентом электроэнергии согласно п. 7.6.1 начисляются в соответствии с условиями электроснабжающей организации АО «ПСК».

7.12. Пени за просрочку оплаты потерь в энергосети СНТ и электроэнергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры СНТ согласно п. 7.6.2 начисляются в соответствии с п.7.2.3 и п.7.4.4 Устава СНТ и составляют 0,05% (ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ, вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ, и действует бессрочно (до замены его новой редакцией).

8.2. Положение обязательно для исполнения всеми членами СНТ, а также лицами, имеющими земельные участки на территории СНТ и ведущими огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке.

8.3. Все ссылки на Устав СНТ имеют отношение к внутренним документам СНТ, принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением.

8.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ.

8.5. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Положения, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения Сторонами соглашения споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим Законодательством.

8.6. Члены СНТ, а также лица, имеющие земельные участки на территории СНТ и ведущие огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, считаются официально ознакомленными с текстом настоящего Положения с учетом времени и сроков, установленных 217 ФЗ и Уставом СНТ, и после десяти дней с момента утверждения их Общим собранием СНТ.

8.7. Настоящее Положение составлено на 21 (двадцати одной) странице и подлежит размещению в Правлении СНТ, а также в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.snt-leb.ru

Приложения:

1. Форма №1 Акт технологического присоединения Абонента к Сетям СНТ.
2. Форма №2 Акт осмотра узла учета Абонента.
3. Форма №3 Протокол осмотра узла учета (ТУ по технологическому подключению Абонента к Сетям СНТ).
4. Форма №4 Акт отключения Абонента от Сетей СНТ.
5. Форма №5 Акт о разграничении.

Решение заседания Правления «01» мая 2022 г., протокол № 85/2022.

Председатель СНТСН «Лебяжье»:

Макаров М.И.

« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
о технологическом присоединении садового участка

СНТСН «Лебяжье» (далее - СНТ) с одной стороны и _____

(далее - Абонент) владелец участка № _____ в границах СНТ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении (далее – Акт).

1. Настоящим Актом Стороны подтверждают подключение энергопринимающих устройств Потребителя к ВЛ-0.4кВ СНТ.

Характеристики подключения:

Технические условия (Приложение 3) №: ____ от _____.

Акт осмотра узла учета (Приложение 2) от _____.

Объект: строение / земельный участок № _____.

Адрес объекта: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км, участок № _____.

№	Наименование источника питания (ТП)	Категория электроснабжения	Разрешенная максимальная* мощность, кВт	Присоединенная** мощность, кВт	Уровень напряж. по границе кВ	Точка присоединения: номер опоры
1.	ТП201/ТП5836	Третья	5,5	4,0	0,4	

*Максимальная мощность - мощность допустимая при использовании, ограниченная автоматическим выключателем (АВ) С25 А.

**Присоединенная мощность – разрешенная Абоненту мощность электроэнергии на один участок на основании коэффициентов удельной нагрузки и коэффициента одновременности и расчета электрических нагрузок ОАО «Росэнергопроект» по договору ЭН-09-14/46-РР от 26.09.2013г. (см. п.1.4 Положения об электроснабжении).

2. Настоящим Актом подтверждается, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств Потребителя к электрической сети СНТ выполнено в полном объеме в соответствии с действующими правилами и нормами.

3. Абонент не имеет каких-либо претензий к СНТ, связанных с качеством и сроками выполнения обязанности по присоединению энергопринимающих устройств.

4. Акт составлен и подписан в 3-х экземплярах.

Подписи сторон:

Председатель СНТСН «Лебяжье» _____/Макаров М.И./

Абонент, собственник участка _____/_____

Форма № 2
 Приложение № 2 к Положению от 08.05.2022
 Утверждаю:
 Председатель СНТСН «Лебяжье»

АКТ
 осмотра узла учета Потребителя электроэнергии
 собственника садового участка в границах СНТСН «Лебяжье»

«__» _____ 202_ г.

Мною, электриком/уполномоченным лицом обслуживающей организации _____
 /Ф.И.О./, произведен осмотр узла учета и приборов учета электроэнергии (мощности) и отводной
 провод на участок № _____ от электроопоры № _____.

Причина осмотра _____

Результат осмотра:

№	Место Установки № опоры	Тип счетчика	Класс точности	№ счетчика	Год поверки	Год выпуска	Пломба Счетчик №	Пломба Узел учета №
__								

Заключение: _____

Предписание:

Предписания, указанные в акте, выполнить в указанные сроки согласно Положению об электроснабжении и письменно сообщить в Правление СНТ. Несообщение рассматривается как невыполнение предписаний. Ответственность за последствия, связанные с отключением/ограничением мощности, возлагаются на Владельца.

Подписи сторон:

Электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации СНТ _____

Абонент, собственник участка _____/_____

Форма № 3
 Приложение № 3 к Положению от 08.05.2022г.
 Утверждаю:
 Председатель СHTCH «Лебяжье»

ПРОТОКОЛ (Технические условия)
Осмotra узла учета на предмет соответствия/несоответствия нормативным требованиям и
требованиям Положения об электроснабжении

Дата: _____.

Ф.И.О. Абонента _____

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км, участок № ____.

1. Номер и наименование узла учета, основание соответствует (да) / не соответствует (нет)

№	Прибор учета электроэнергии	Данные
1.	Тип, номер, дата выпуска:	
2.	Меж. поверочный интервал (срок, дата окончания):	
3.	Паспорт на счетчик: №, дата	
4.	Показания счетчика на момент проверки День/Ночь	
5.	Дата первичной поверки:	
6.	Класс точности счетчика:	
7.	Гос. пломба № (в наличии)	
8.	Наличие радиомодуля управления нагрузкой (РМУН):	
9.	Прочее:	

2. Технические требования к присоединяющей сети Абонента согласно п.2 Положения об электроснабжении:

№	Наименование	Данные
Узел учета на балансе СHTCH п.2.3.1-2.3.3 Положения		
1.	Вводной провод от ВЛИ-0,4кВ к узлу учета Абонента СИП-4 2х16	
2.	Влагозащитный бокс пластмассовый класса защиты не ниже IP55 установленный на границе земельного участка на бетонной опоре ВДИ-0.4	
3.	Вводный автоматический выключатель С32А в боксе	
4.	Прибор учета АСКУЭ с РМ Абонента в боксе	
5.	Пломбы СHT на Узле учета и клеммной коробке	

Узел учета в собственности Абонента п.2.3.4 Положения		
1.	Отводной провод от электросчетчика СИП-4 2х16, с одобренными устройствами подвески для провода СИП к опоре и фасаду дома, без разрывов, скруток и прочих повреждений к энергоприемникам Абонента на строении на высоте не менее 2,75 м	
2.	Влагозащитный пластмассовый бокс класса защиты не ниже IP55 установленный на фасаде строения	
3.	Автоматический выключатель C16/C20/C25A на строении Абонента (рекомендуется установка дифавтомата/модуля УЗО 300 мА)	
4.	Ввод в дом через железную трубу/рукав D20-32мм.	
5.	Разводка в доме через АВ C10/C16 по группам потребителей в зависимости от нагрузки согласно нормативам	

Заключение: _____

Подписи сторон:

Электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации СНТ: _____

Абонент, собственник участка: _____/_____

Форма № 4
Приложение № 4 к Положению от 08.05.2022 года
Утверждаю:
Председатель СНТСН «Лебяжье»

АКТ
об отключении электрической мощности садового участка

Дата, место составления _____

Акт составлен в присутствии Абонента:

(Ф.И.О.) _____

По адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км, участок № ____.

и Представителей СНТ:

электриком/уполномоченным лицом обслуживающей организации ФИО _____ и
_____ ФИО _____, ФИО _____.

Настоящий акт подтверждает, что на основании решения Правления СНТ от « ____ » _____ 20 ____ г., протокол заседания № _____, с ____ часов, « ____ » _____ 20 ____ г. было произведено полное ограничение поставок электроэнергии, выполненное путем отключения отводного провода на садовый участок от электроопоры № _____ ВЛ -0,4 кв., СНТ, по адресу Абонента: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км, участок № ____.

Показания прибора учета на момент введения ограничения День/ночь _____ квт,
№ счетчика _____.

Подписи сторон:

электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации _____

Абонент, собственник участка _____ / _____

Форма № 5
 Приложение № 5 к Положению от 08.05.2022 года
 Утверждаю:
 Председатель СНТСН «Лебяжье»

АКТ № _____

Разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между СНТСН «Лебяжье» и членом СНТСН «Лебяжье»/гражданином, имеющим земельные участки на территории СНТСН и ведущего огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке


участок № _____, далее Абонент.

Адреса сторон:

СНТСН «Лебяжье»: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км.

Абонент: Ленинградская область, Выборгский район, МО Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ст. 63 км, участок № _____

Однолинейная схема электроснабжения участка:

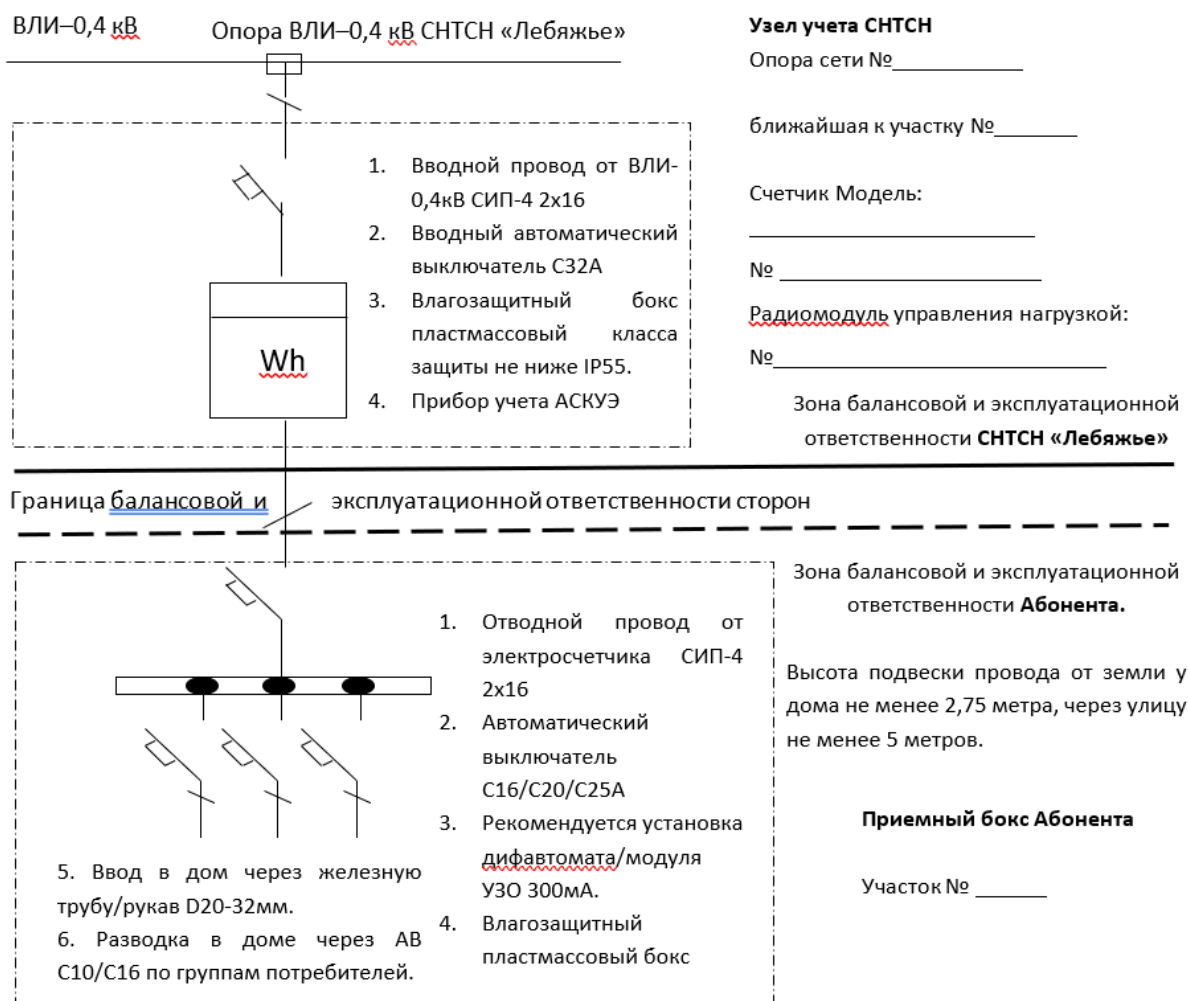

1. Граница балансовой принадлежности электросетей (на схеме показана сплошной линией) между СНТСН «Лебяжье» и Абонентом устанавливается на выходных нижних зажимах прибора учета, расположенного в узле учета на опоре, к которым подводится отводной провод к энергоприемникам Абонента.
2. Граница эксплуатационной ответственности (на схеме показана прерывистой линией) между СНТСН «Лебяжье» и Абонентом устанавливается на выходных нижних зажимах прибора учета, расположенного в узле учета на опоре, к которым подводится отводной провод к энергоприемникам Абонента.
3. Ответственность за состояние контактного соединения на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности несет Абонент.
4. Сведения о присоединенных электроустановках Абонента.

№	Наименование источника питания (ТП)	Категория электроснабжения	Разрешенная максимальная* мощность, кВт	Присоединенная** мощность, кВт	Уровень напряж. по границе кВ	Точка присоединения: номер опоры
1.	ТП201/ТП5 836	Третья	5,5	4,0	0,4	

*Максимальная мощность - мощность допустимая при использовании, ограниченная автоматическим выключателем (АВ) С25 А.

**Присоединенная мощность – разрешенная Абоненту мощность электроэнергии на один участок на основании расчета электрических нагрузок ОАО «Росэнергопроект» по договору ЭН-09-14/46-РР от 26.09.2013г. (см. п.1.4 Положения по электроснабжению).

5. Особые условия:
 - 5.1. Подача напряжения в электрическую сеть энергоснабжающей организации от автономных источников питания потребителя без согласования с энергоснабжающей организацией запрещается.
 - 5.2. Работы в электроустановках должны выполняться в соответствии с условиями Положения об электроснабжении или с разрешения лица, в использовании которого находятся установки.
 - 5.3. Ответственность за сохранность схемы подачи электроэнергии несет Потребитель.
 - 5.4. Самовольное увеличение потребляемой мощности, сверх разрешенной к использованию Потребителю, запрещено.
6. Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон пересматриваются в случае реконструкции присоединенных электроустановок, присоединенная или разрешенная мощность которых увеличивается, при увеличении присоединенной или разрешенной мощности, при изменении категории надежности электроснабжения, при изменении точки присоединения, при изменении схемы внешнего электроснабжения электроустановок, при смене собственника электроустановок.
7. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах и вручается следующим лицам: Председателю СНТСН «Лебяжье» и Абоненту.

Подписи сторон:

электрик/уполномоченное лицо обслуживающей организации _____

Абонент, собственник участка _____/_____